

飛沫防止用シートによる火災に注意


新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、店舗等の窓口やカウンターに透明なシートを設置していることが多く見受けられます。

このようなビニール製のシートは、素材によっては、燃えやすいものもあるため、近くでの火気の取扱い等には注意をお願いします。

○注意事項

- 1 火気、白熱電球等の熱源となるようなものから、離して設置しましょう
- 2 スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されている場合は、機器の作動に障害が出ないように設置しましょう
- 3 避難の支障とならないように設置しましょう
- 4 使用する場所に応じて、難燃性又は不燃性のシートを設置しましょう

○燃焼実験

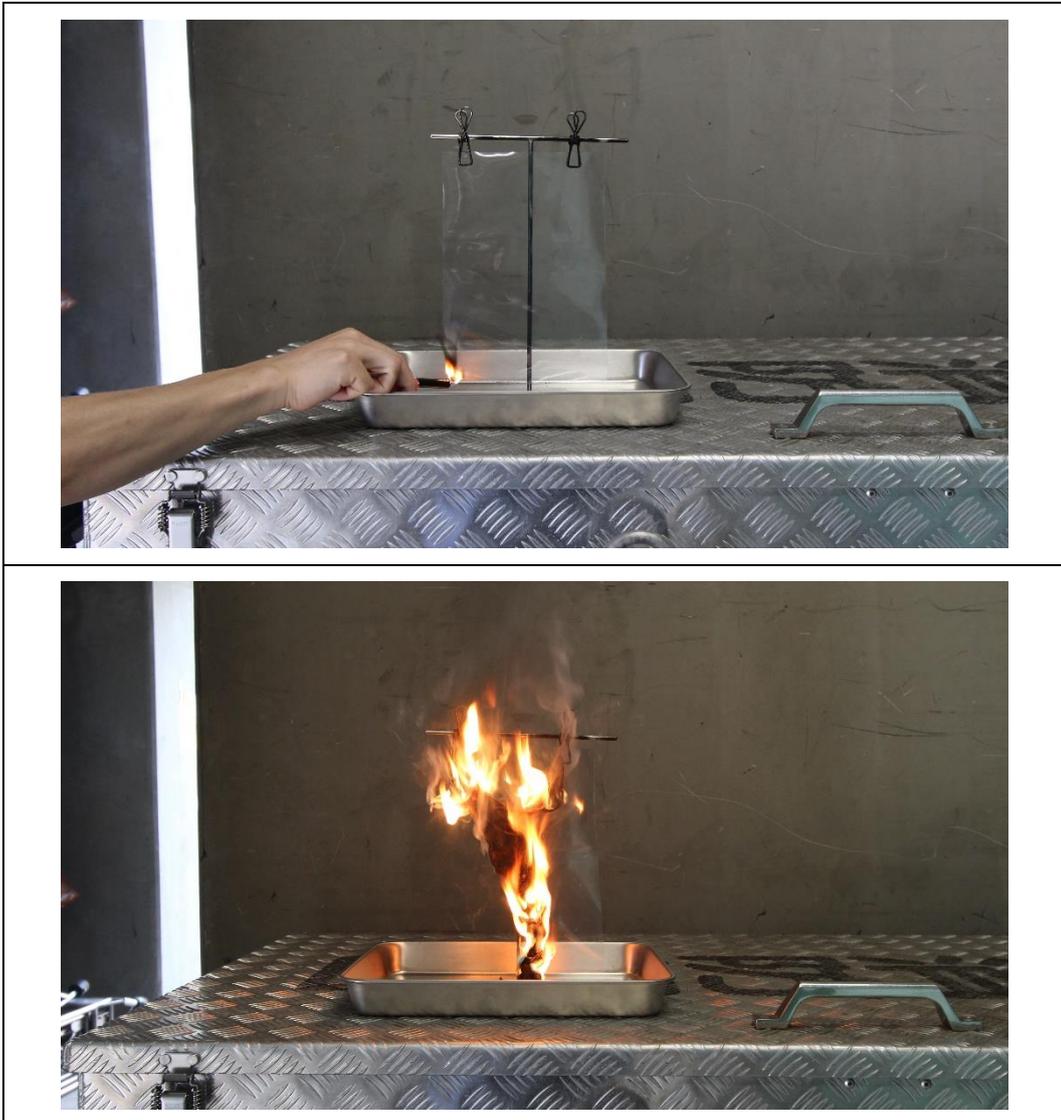

ご不明な点等ありましたら、消防本部予防課までお問い合わせください。

※参考

総務省消防庁 <https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/2020/>

リーフレット

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/himatsuboushi_leaflet.pdf

問い合わせ先

吉川松伏消防組合消防本部

予防課 予防係

電話：048-982-3919